

Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 11263

| | | |
|--|---|--|
| Gruppe 401 Groupe 401 | Installationsschächte für den Einbau von Abgasanlagen Gaines techniques pour l'installation de conduits de fumée | |
| Gesuchsteller Requérant | J.Raab GmbH & Cie KG Gladbacher Feld 5 Postfach 22 61 DE-56566 Neuwied | Ersetzt BZ vom 12.04.2000 Remplace CPI du |
| Hersteller Fabricant | J.Raab GmbH & Cie KG DE-56566 Neuwied | |
| Produkt Produit | LB SCHACHT F30 | |
| Unterlagen Documentation | Prüfbericht MPA NW Nr. 23 1238 6 90-1 vom 23.06.1992 | |
| Prüfbestimmungen Conditions d'exam. | VKF AEAI | |
| Beurteilung Appréciation | Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu | F 30 |
| Gültigkeitsdauer Durée de validité | 31.12.2011 | |



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCES 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon EN 45011

R. Stüdle


E. Schmied

3001 Bern, 24.02.2006

Stüdle

Schmied



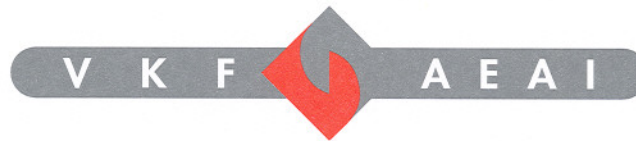

Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 11263

| | | |
|--|--|--|
| Gruppe 401 Groupe 401 | Installationsschächte für den Einbau von Abgasanlagen Gaines techniques pour l'installation de conduits de fumée | |
| Gesuchsteller Requérant | J.Raab GmbH & Cie KG Gladbacher Feld 5 Postfach 22 61 DE-56566 Neuwied | Ersetzt BZU vom 12.04.2000 Remplace HPI du |
| Hersteller Fabricant | J.Raab GmbH & Cie KG DE-56566 Neuwied | |
| Produkt Produit | LB SCHACHT F30 | |
| Beschrieb Description | Einschaliger durchgehender Systemschacht aus Fibersilikatplatten PROMATECT-L, ca. 540 kg/m ³ , für den Einbau von zugelassenen Abgasanlagen; Grössen: 100x100 - 350x350mm; Wandstärke: 25mm | Système de gaine continue à 1 paroi en plaques fibres de silicate PROMATECT-L, ca. 540 kg/m ³ , pour l'inst. de conduits de fumée homologués; Dimensions: 100x100 - 350x350mm; Epaisseur de paroi: 25mm |
| Anwendung Utilisation | | |
| Unterlagen Documentation | Prüfbericht MPA NW Nr. 23 1238 6 90-1 vom 23.06.1992 | |
| Prüfbestimmungen Conditions d'exam. | VKF AEAI | |
| Beurteilung Appréciation | Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu | F 30 |
| Gültigkeitsdauer Durée de validité | 31.12.2011 | Anzahl Seiten 1 nombre de pages |



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

R. Stille *E. Schmier*

Stille

Schmier

