

Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 15885

Gruppe 401 Groupe 401	Installationsschächte für den Einbau von Abgasanlagen Gainés techniques pour l'installation de conduits de fumée
Gesuchsteller Requérant	J.Raab GmbH & Cie KG Gladbacher Feld 5 Postfach 22 61 DE-56566 Neuwied
Hersteller Fabricant	J.Raab GmbH & Cie KG DE-56566 Neuwied
Produkt Produit	LB MULTISCHACHT F90
Unterlagen Documentation	Prüfzeugnis MPA NW Nr. P-MPA-E-05-025 vom 31.08.2005
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse F 90 Classe de résistance au feu
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2011



Schweizerischer Zertifizierungsdienst
S Service suisse de certification
CE Servizio svizzero di certificazione
C Swiss Certification Service
Akkreditierungsnummer SCES 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Organisme de certification accrédité selon EN 45011

R. Stille


E. Schmier

3001 Bern, 24.02.2006

Stüdle

Schmier



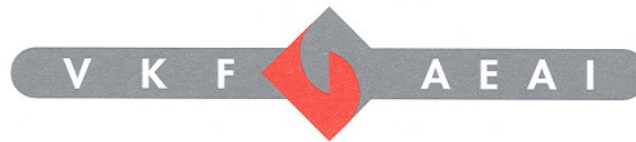

Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 15885

Gruppe 401 Groupe 401	Installationsschächte für den Einbau von Abgasanlagen Gaines techniques pour l'installation de conduits de fumée	
Gesuchsteller Requérant	J.Raab GmbH & Cie KG Gladbacher Feld 5 Postfach 22 61 DE-56566 Neuwied	
Hersteller Fabricant	J.Raab GmbH & Cie KG DE-56566 Neuwied	
Produkt Produit	LB MULTISCHACHT F90	
Beschrieb Description	Einschaliger durchgehender Systemschacht aus Kalziumsilikatplatten SUPALUX-V, ca. 500 kg/m ³ , für den Einbau von zugelassenen Abgasanlagen; Größen: 210x210 - 590x590mm; Wandstärke: 45mm	Système de gaine continue à 1 paroi en plaques de silicate de calcium SUPALUX-V ca. 500 kg/m ³ , pour l'install. de conduits de fumée homologués; Dimensions: 210x210 - 590x590mm; Epaisseur de paroi: 45mm
Anwendung Utilisation		
Unterlagen Documentation	Prüfzeugnis MPA NW Nr. P-MPA-E-05-025 vom 31.08.2005	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	F 90
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2011	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

R. Stülle *E. Schmier*

Stülle

Schmier

