


STELLANTRIEB STA2 (S1)

STA2 (S1) 230 VAC · STA2 (S1) 24 VAC

ORIGINALEINBAUANLEITUNG

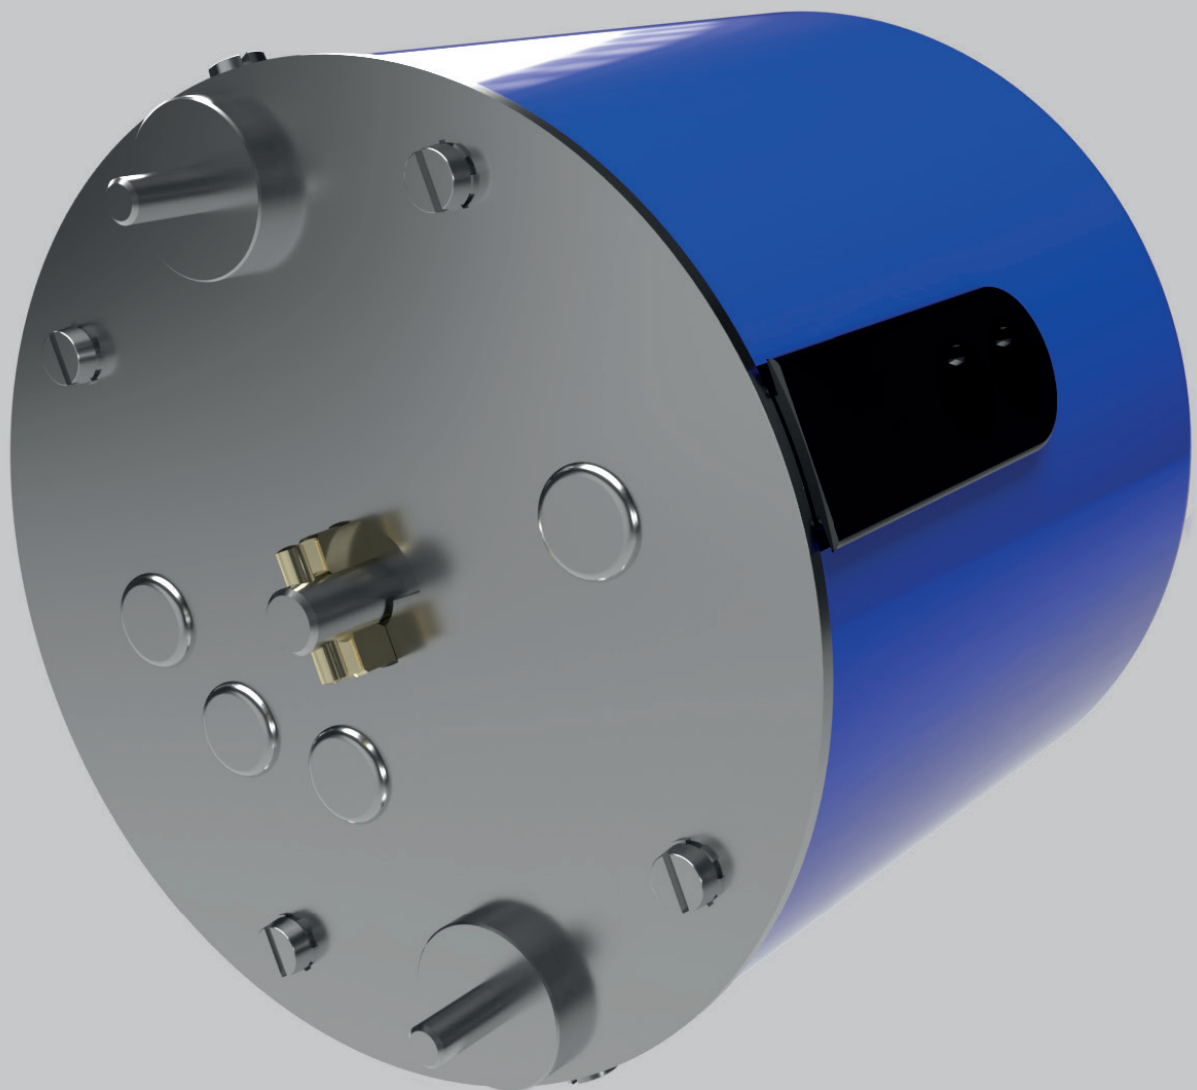

KW
eine Marke der
Raab Gruppe 

Sicherheitshinweise

Der Stellantrieb ist vollständig verdrahtet und für den Anschluss an Wechselspannung ausgelegt. Aufbau und Bauteile entsprechen den anzuwendenden VDE-Richtlinien.

Der Stellantrieb darf nur an die auf der Klemmleiste angegebenen Wechselspannung (AC) angeschlossen werden. Die elektrische Verbindung zwischen dem Stellantrieb und der Feuerstätte ist nach VDE 0116 sowie örtlichen EVU-Vorschriften entsprechend dem Schaltplan vorzunehmen.

Während der Anschlussarbeiten muss die gesamte Feuerungsanlage spannungsfrei gemacht werden. Der Anschluss darf nur mit einem für den Anwendungsfall geeigneten Kabel 4 x 1,5 mm² oder einer flexiblen und wärmebeständigen Steuerleitung im Mindestquerschnitt von 4 x 0,75 mm² vorgenommen werden.

Besitzt die Feuerstätte keinen Hauptschalter, so ist für den Stellantrieb eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3,0 mm Kontaktabstand vorzusehen.

Technische Daten

Stellantrieb-Typ	STA2 (S1), stromlos geschlossen
Verbrauch	ca. 12 W
Drehmoment	ca. 1,2 Nm
Öffnungszeit	> 6 sec.
Schließzeit	> 7,5 sec.
Umgebungstemperatur	max. 70° C
Motorspannung	230 VAC 50 Hz bzw. 24 VAC in der 24 V-Ausführung
Verbrauch	ca. 12 W
Schaltstrom	max. 6 A
Sicherung	5 x 20 – F6,3 A 250 V
Schutzart	EN 60529 IP 44

Montage des Stellantriebes an Abgasklappen

1. Stellstift der Abgasklappe in Geschlossenstellung drehen (Abb. 1).
2. Prüfen, ob am Stellantrieb der Querstift der Motorwelle und die beiden Nocken parallel verlaufen (Abb. 2).
3. Muttern beider Stiftschrauben entfernen.
4. Kabeleingang nach der günstigsten Einbaulage auswählen.
5. Stellantrieb gegen die Halteplatte drücken, dabei die beiden Stiftschrauben durch die Bohrungen der Halteplatte schieben. **Der Querstift der Motorwelle muss ebenso wie die beiden Nocken vollständig in die Nut der Klappenwelle eintauchen.**
6. Beide Muttern auf die Stiftschrauben drehen und fest anziehen.

Achtung: Der Stellantrieb darf auf keinen Fall ohne die beigelegte(n) Isolierscheibe(n) montiert werden. Eine Funktionsprüfung (auch kurzzeitig) der Feuerstätte darf bei nicht funktionsfähigem Stellantrieb nur dann erfolgen, wenn der Stellstift der Abgasklappe in Offenstellung gedreht und mit dem Feststellhebel fixiert wurde. Es muss sichergestellt sein, dass der Stellantrieb von Luft umspült werden kann. Abgasklappen bzw. Stellantriebe der Abgasklappen sind mit waagerechter Welle zu montieren.

Montage des Stellantriebes an Nebenluftvorrichtungen

1. Befestigungsmutter lösen, Öffnungshebel herausziehen (Abb. 4).
2. Prüfen, ob am Stellantrieb der Querstift der Motorwelle und die beiden Nocken parallel verlaufen (Abb. 2).
3. Muttern beider Stiftschrauben entfernen.
4. Kabeleingang nach der günstigsten Einbaulage auswählen.
5. Stellstift der Motorsteuerung in Offenstellung drehen (Abb. 5).
6. Stellantrieb gegen die Halteplatte drücken, dabei die beiden Stiftschrauben durch die Bohrungen der Halteplatte schieben. **Der Querstift der Motorwelle muss ebenso wie die beiden Nocken vollständig in die Nut der Klappenwelle eintauchen.**
7. Beide Muttern auf die Stiftschrauben drehen und fest anziehen.
8. Stellstift der Motorsteuerung in Regelstellung drehen, mit Feststellhebel arretieren (Abb. 4).
9. Öffnungshebel in Achse einschieben, Befestigungsmutter aufsetzen und anziehen (Abb. 4).
10. Feststellhebel lösen.

Achtung: Der Stellantrieb darf auf keinem Fall ohne die beigelegte(n) Isolierscheibe(n) montiert werden. Eine Funktionsprüfung (auch kurzzeitig) der Feuerstätte darf bei nicht funktionsfähigem Stellantrieb nur dann erfolgen, wenn der Stellstift der Motorsteuerung in Regelstellung gedreht und mit dem Feststellhebel fixiert wurde.

Elektrischer Anschluss

Der Punkt 1 muss nur beim Erstanschluss des Stellantriebes beachtet werden.

1. Steuerleitung vom Temperaturregler zum Stellglied (Motor-/Magnetventil, usw.) der Feuerstätte (nach Angaben des Feuerstätten herstellere) trennen bzw. Anlage spannungsfrei machen.
2. Klemmschrauben der Kappe lösen (Abb. 2).
3. Kappe vom Stellantrieb abziehen.
4. Kabel (z. B. NYM 4 x 1,5 mm²) in Kabeleingang (Zugentlastung) einführen und in der Zugentlastung klemmen.
5. Schutzleiterverbindung herstellen (Die gekennzeichnete Erdungsschraube befindet sich neben der Klemmleiste).
6. Neutralleiter mit Klemme 2 (N) verbinden.
7. Steuerleitung vom Temperaturregler des Feuerungsautomaten mit Klemme 1 (LTh.) verbinden.
8. Steuerleitung zum Stellglied des Feuerungsautomaten mit Klemme 3 (LBr.) verbinden.
9. Kappe auf Stellantrieb aufschieben, dabei auf Lesbarkeit des Typenschildes achten.
10. Kappe mit Klemmschrauben befestigen.

Wird ein Kabel mit anderem Durchmesser verwendet, muss der geringere Kabeldurchmesser mit einer der beiliegenden Kabeleinführungen (Ø 6,5 bzw. 8,0 mm) ausgeglichen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Bund der Kabeleinführung an der Außenseite der Zugentlastung anliegt.

Inbetriebnahme (Funktionsprüfung)


Stellstift entriegeln und Feststellhebel aus dessen Schwenk bereich drehen.

Anlage einschalten, gem. den Vorschriften des Herstellers der Feuerstätte in Betrieb nehmen. Eine Verbrennung darf nur dann stattfinden, wenn sich die:

- Abgasklappe in Offenstellung
- Motorsteuerung der Nebenluftvorrichtung in Regelstellung

befindet. Vor Übergabe der Anlage muss die gesamte Abgasführung und die Funktion des Stellantriebes überprüft werden.

Abb. 1
Halteplatte

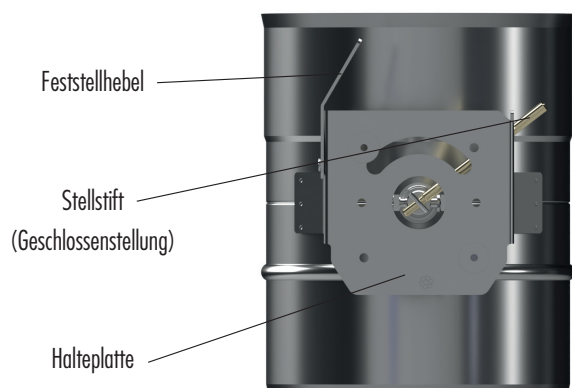

Wartung

Austausch der Sicherung (Feinsicherung 5 x 20 – F6,3A 250 V)

Vor Abnahme der Kappe muss der Stellantrieb spannungsfrei gemacht werden.

1. Klemmschrauben lösen, Kappe abziehen.
2. Sicherungsabdeckung abnehmen.
3. Feinsicherung austauschen.
4. Sicherungsabdeckung aufschieben.
5. Kappe auf Stellantrieb aufschieben und mit Klemmschrauben befestigen.

Abb. 2
Stellantrieb

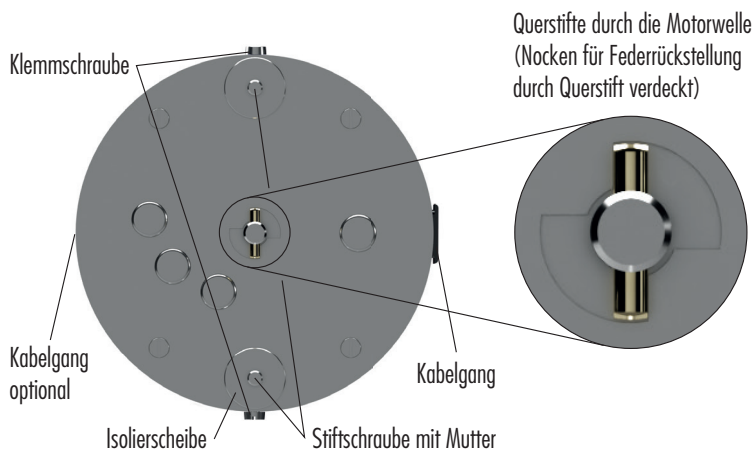


Abb. 3

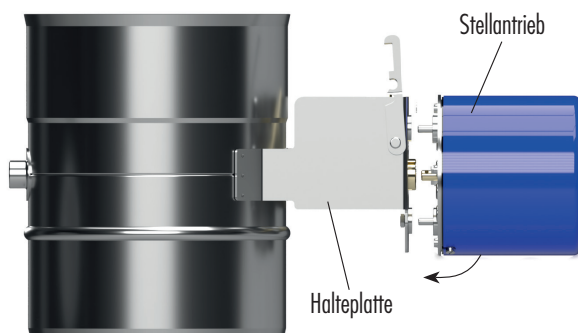


Abb. 4
(z. B. ZUK 250)



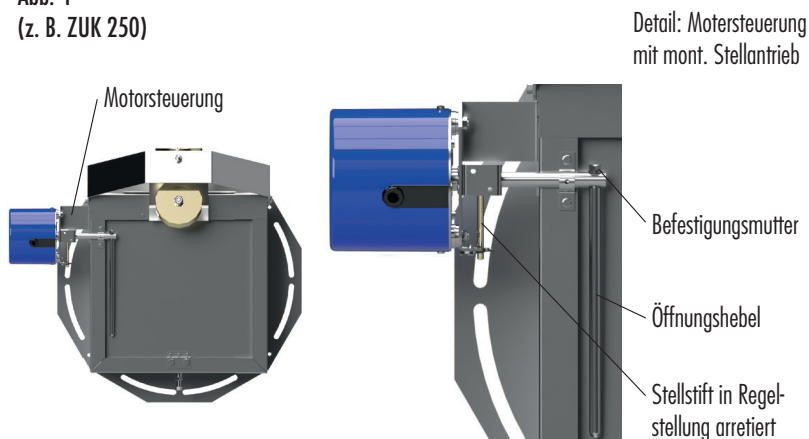


Abb. 5

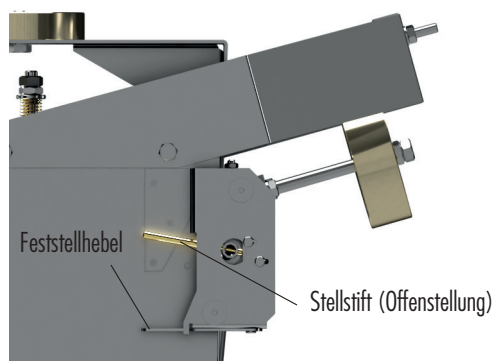

STELLANTRIEB STA2 (S1)

Abb. 6
Anschluss Stellantrieb STA2 (S1)

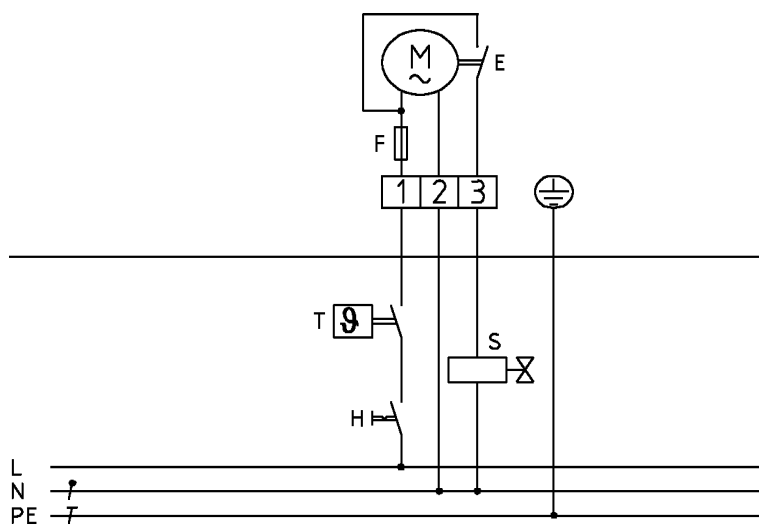

Schematische Darstellung einer Feuerstätte


Legende:

- 1 = Anschlussklemme Temperaturregler
- 2 = Anschlussklemme Neutralleiter
- 3 = Anschlussklemme Stellglied Feuerstätte
- E = Endschalter Stellantrieb
- F = Feinsicherung 5 x 20 F6,3 A 250 V
- M = Motor (Stellantrieb)
- ⏏ = Schutzleiteranschluss

Legende:

- H = Hauptschalter Feuerstätte
- T = Temperaturregler der Feuerstätte
- S = Stellglied der Feuerstätte (Motormagnetventil Öl-/Gasfeuerautomat)
- L = Leiter
- N = Neutralleiter
- PE = Schutzleiter

OEM-Versionen können abweichen!



WEEE-Reg.-Nr.: DE 76200573